


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

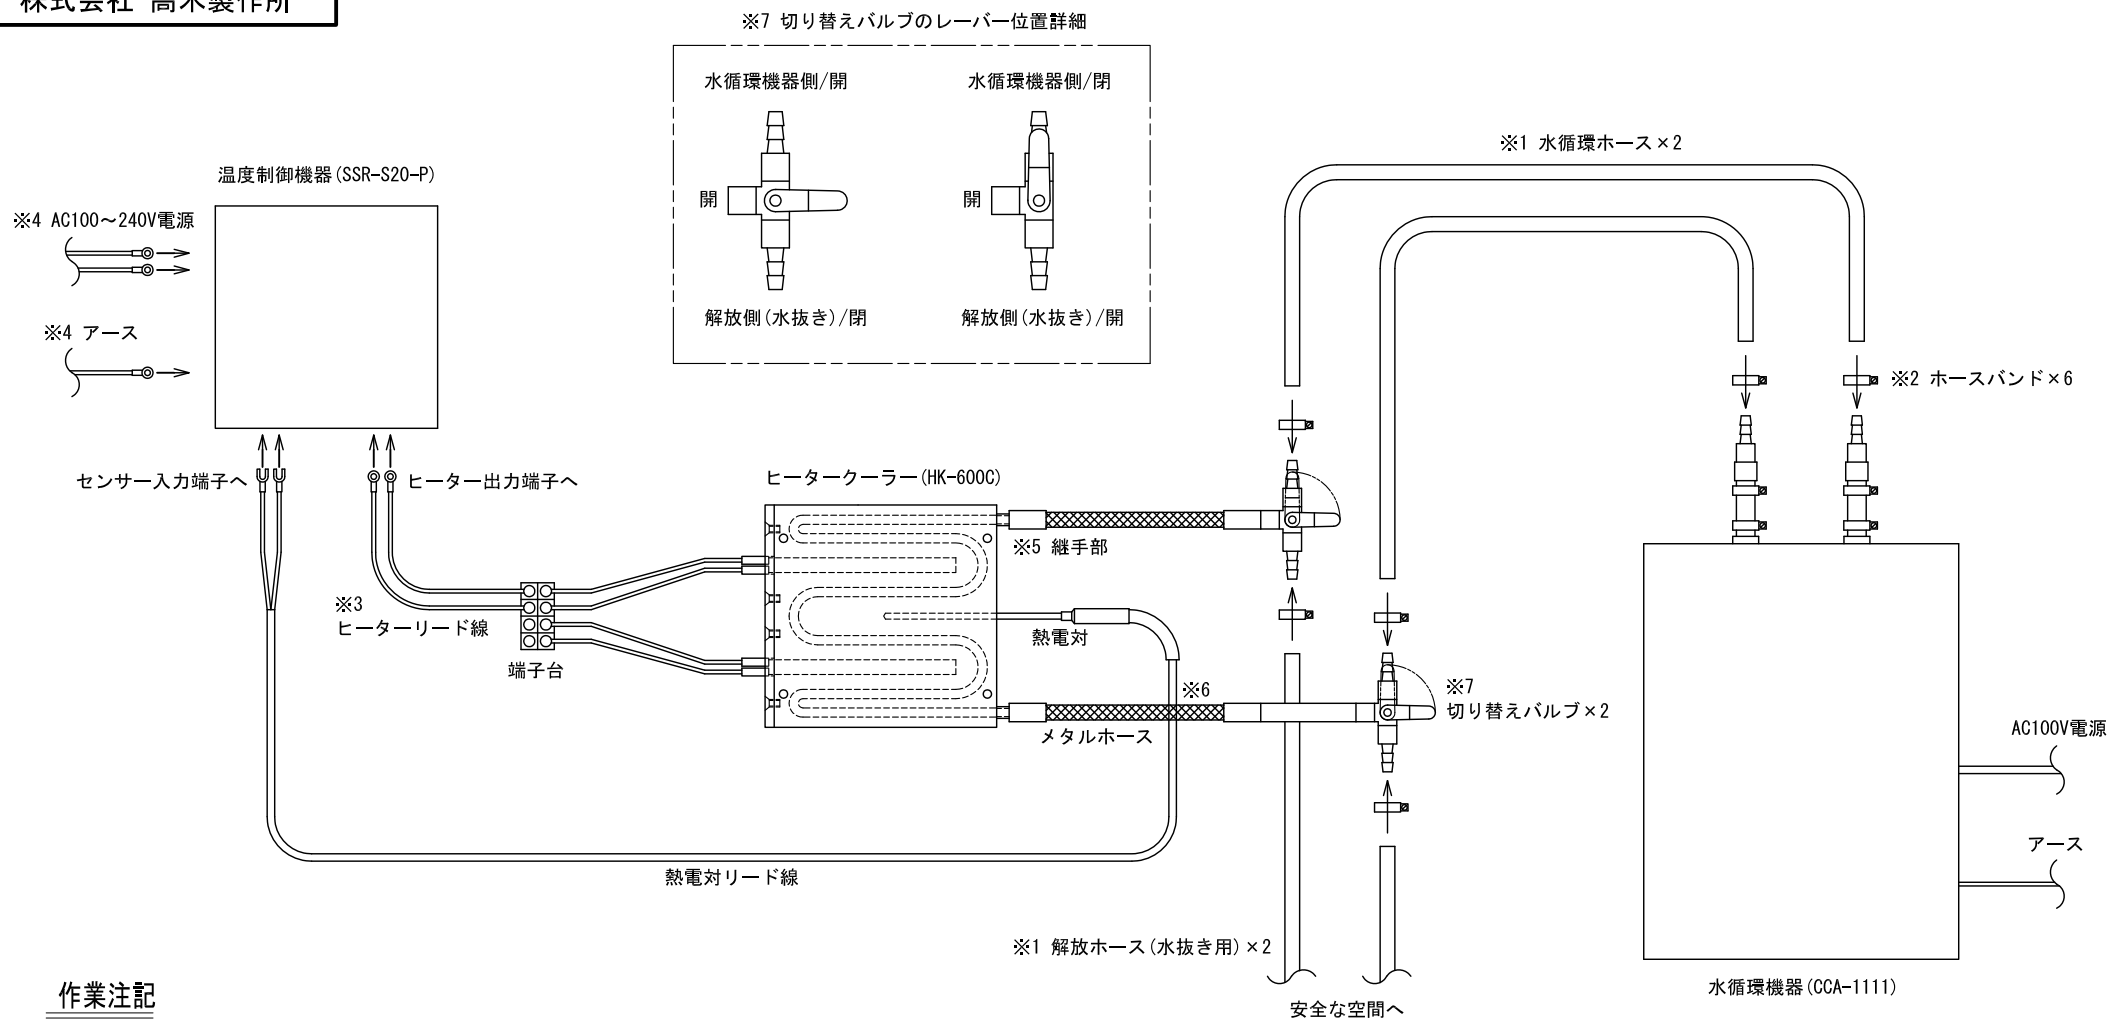

作業注記

- ※1 水循環ホース、解放ホースは適当な長さに切断してご使用下さい。
- ※2 各ホースの取り付けは、ホースバンドで確実に固定して下さい。
- ※3 ヒーターリード線は、適当な長さに切断してご使用下さい。
- ※4 温度制御機器の電源ケーブル、アース線は別途ご用意下さい。
- ※5 継手部付近はヒーター加熱により高温になりますので火傷等にご注意下さい。
- ※6 メタルホースと熱電対リード線は接触しない様配置して下さい。メタルホースの熱により熱電対リード線被覆が溶ける恐れがあります。
- ※7 使用方法については取扱説明書をご参照下さい。

水冷ヒータークーラー・システム

配線・配管接続図

品番

HKS-600HW